


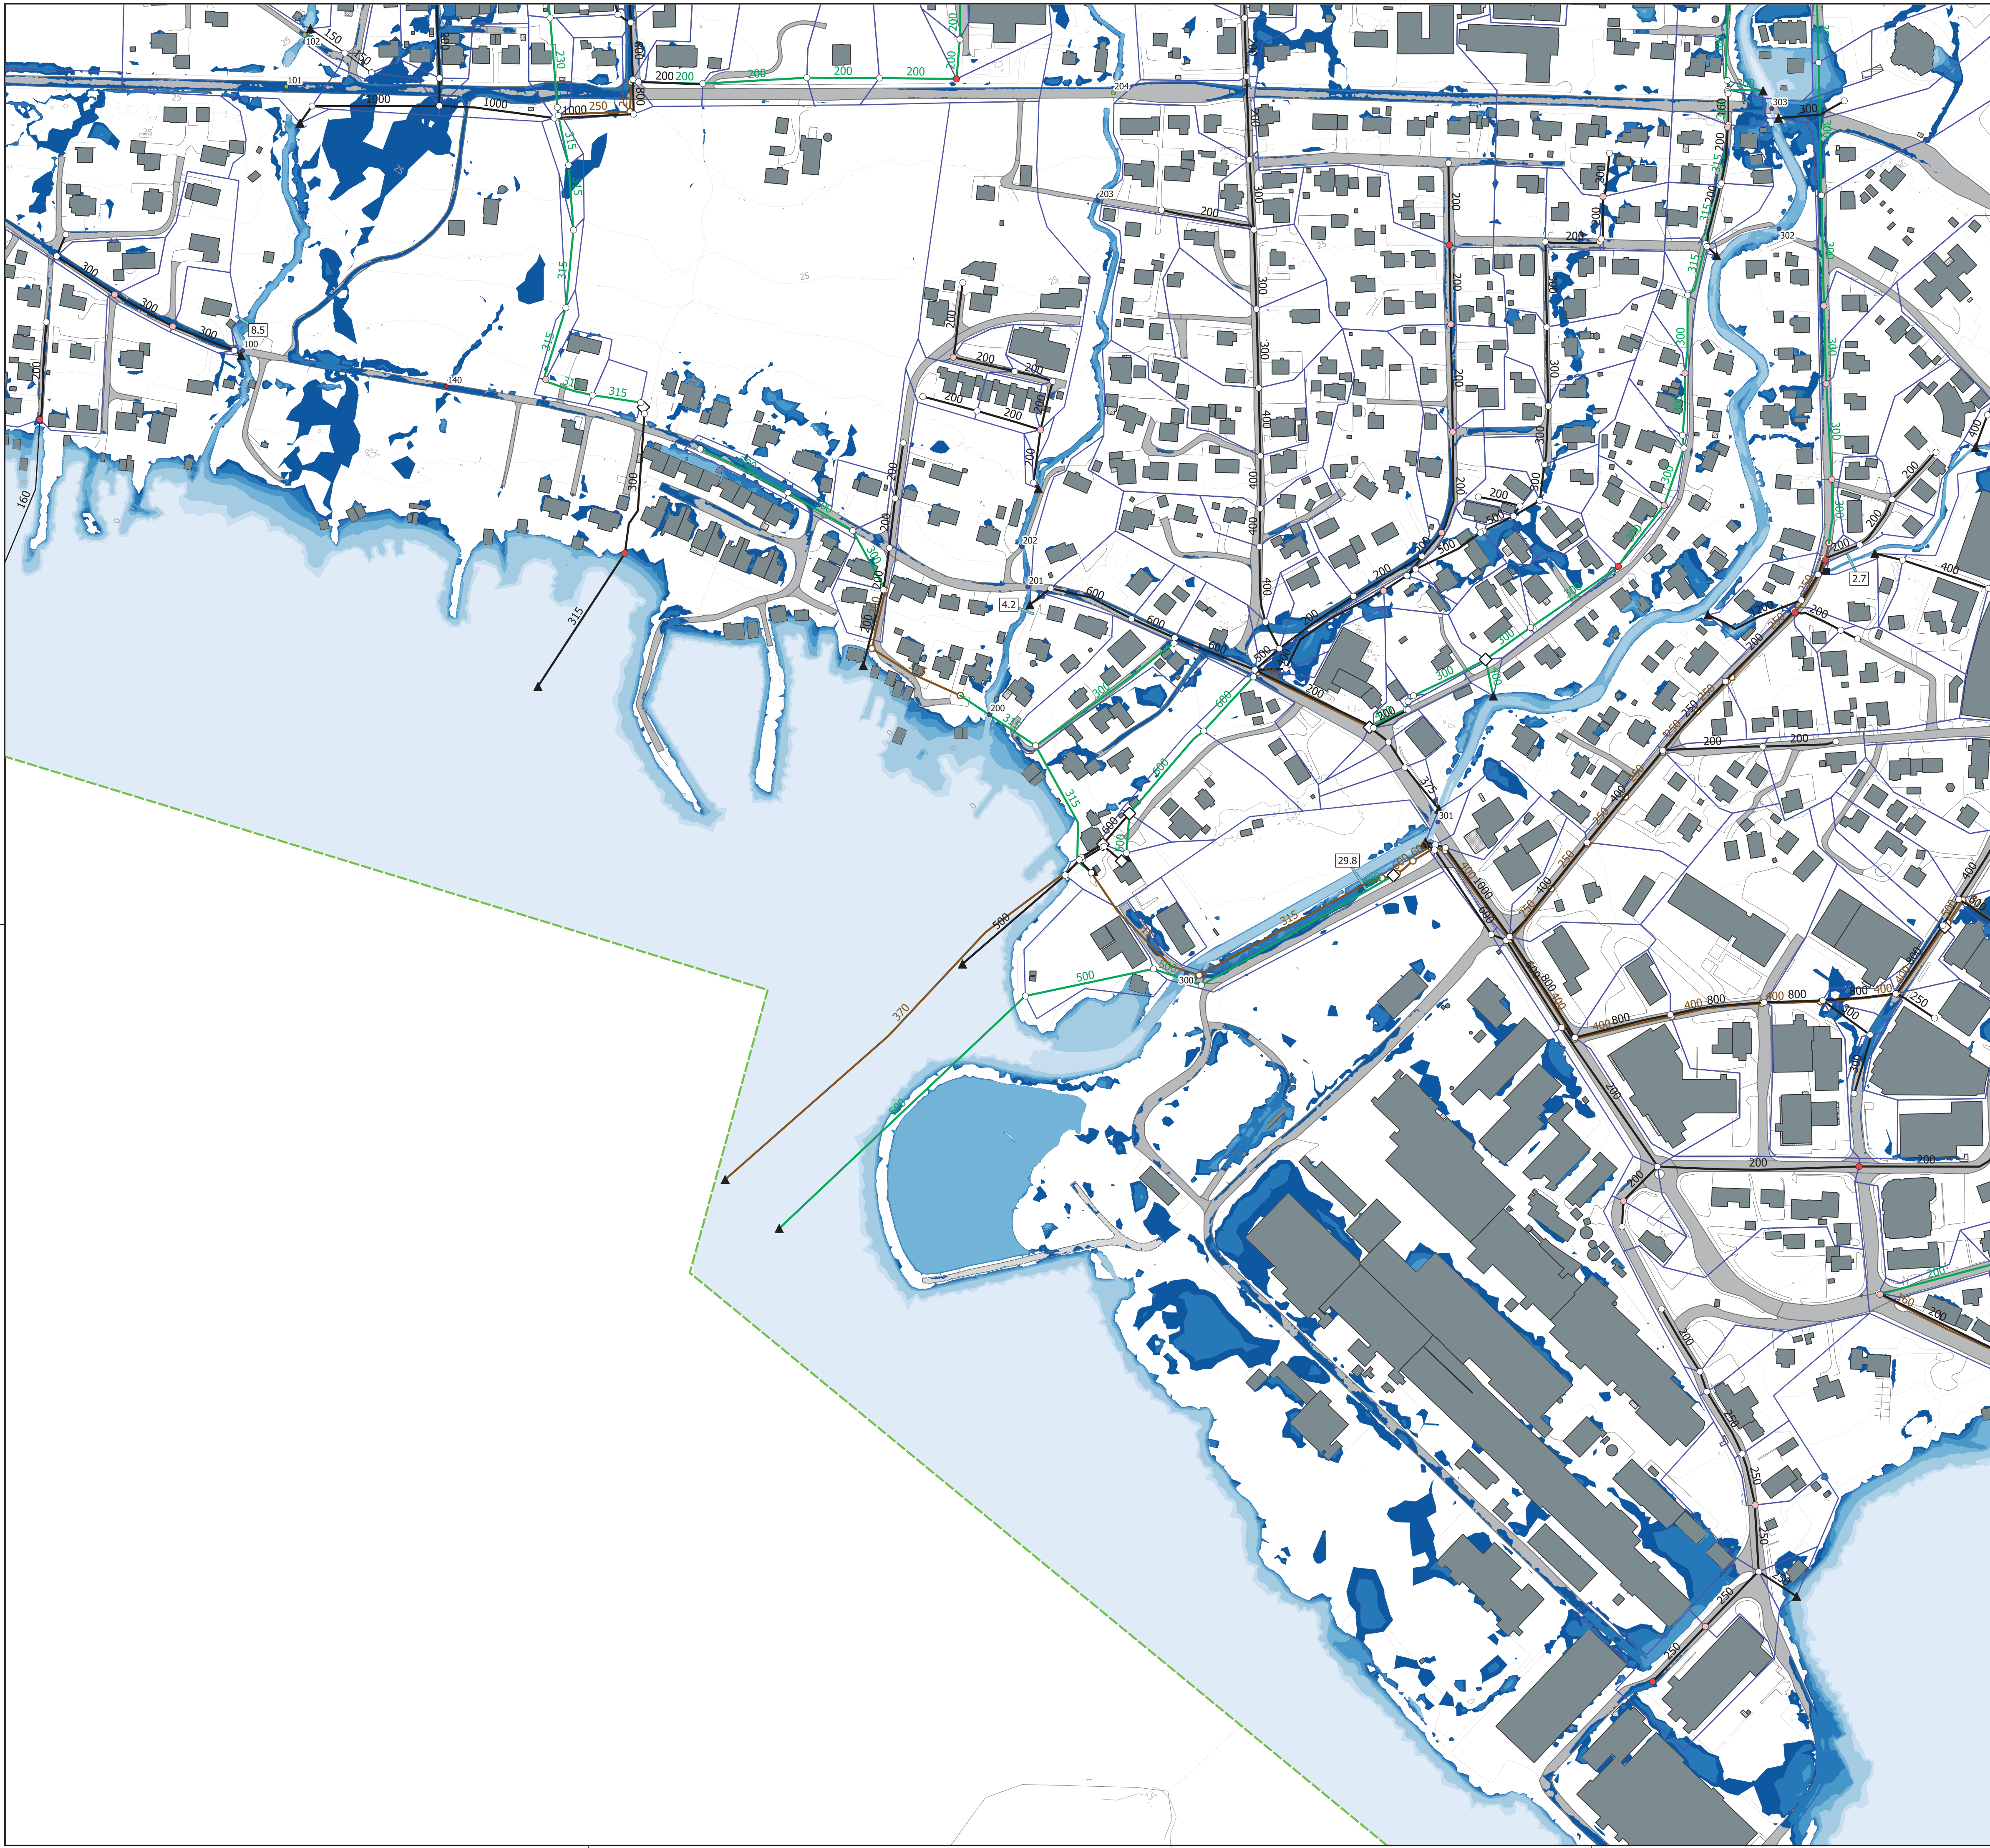

Tegnforklaring:

- Kommunegrense
- Modellert område
- Høydekurve 5 m

Oppmålinger

- Byggverk, nr.
- Bru
 - Kulvert
 - Kulvert, høyder og dim. mangler

Ledningsnettdata

- Nedbørfelt til kum
- OV inntak
- OV / AF kum
- OV / AF / SP overlap
- OV / AF / SP utløp
- OV ledning
- OV ledning < 200 mm
- AF ledning
- SP kum
- SP ledning

EKB-data

- Bygg
- Annen bygning
 - Bygning
 - Frittstående trapp
 - Låvebru
 - Takoverbygg
 - Tank
- Vei
- Annet vegareal avgrensning
 - Gang -og sykkelveg
 - Traktorveg
 - Veg
 - Veglenke

Resultater eksisterende tilstand

- Maks. vanndybde [m]
008A22_Q200_60min
- 0.04 - 0.10
 - 0.10 - 0.25
 - 0.25 - 0.50
 - 0.50 - 1.00
 - 1.00 - 2.00
 - 2.00 - 3.00
 - 3.00 - 5.00
- Kum med oppstuvning over terreng [m³]
008A22_Q200_60min
- 0 - 100
 - > 100
- Maks. vannføring [m³/s]
008A22

Forklaringer:

Simuleringsresultater fra koblet hydraulisk modell:
Ledningsnettmodellen er koblet til todimensjonal hydraulisk modell som simulerer avrenningen på terrenget. Når kapasiteten av overvannsnett er brukt opp kan vann komme ut av kummer og kan renne videre på terrenget. Omvendt kan vann via kummer renne fra overflaten ned i ledningsnett når kapasiteten er tilstrekkelig.

Nedbør-avløps-modell for store vassdrag:
Tilslig fra nedbørfelt utenfor området modellert med hydraulisk modell er simulert ved hjelp av nedbør-avløps-modell og er lagt inn som konstant vannføring i den hydrauliske modellen. Nedbør er hentet fra IVF-statistikk beregnet av Met.no for nedbørfeltene til Bjørneimsvatnet og Liarvatnet. Det er brukt nedbør som er jevnt fordelt over nedbørfeltet og har høyest intensitet i midten. Klimapåslag er 30 % til 50 %, avhengig av nedbørens varighet og gjentakintervall.


Nedbørdata hydraulisk modell og ledningsnettmodell:
IVF-statistikk fra målestasjon 44730 Sandnes-Rovik
Klimapåslag er 30 % til 50 %, avhengig av nedbørens varighet og gjentakintervall.
Utenfor tettstedet: jevnt fordelt regn med høyest intensitet i midten
I tettstedet: jevnt fordelt, konstant regn

Havnivå: 1,48 m over NN2000, tilsvarer 1-års stormflo med havnivåstigning frem til 2100

Vannføringer:
Fjellsåna ved Åsvatnets utløp: Q2+klima = 1,7 m³/s
Jørpeldalsåna ved Dalen 1: Q2+klima = 64 m³/s



Datakilder: Kommunegrenser, bakgrunnskart topografisk norgeskart: Kartverket
Vannkraft, elvenett, innsjøer: NVE

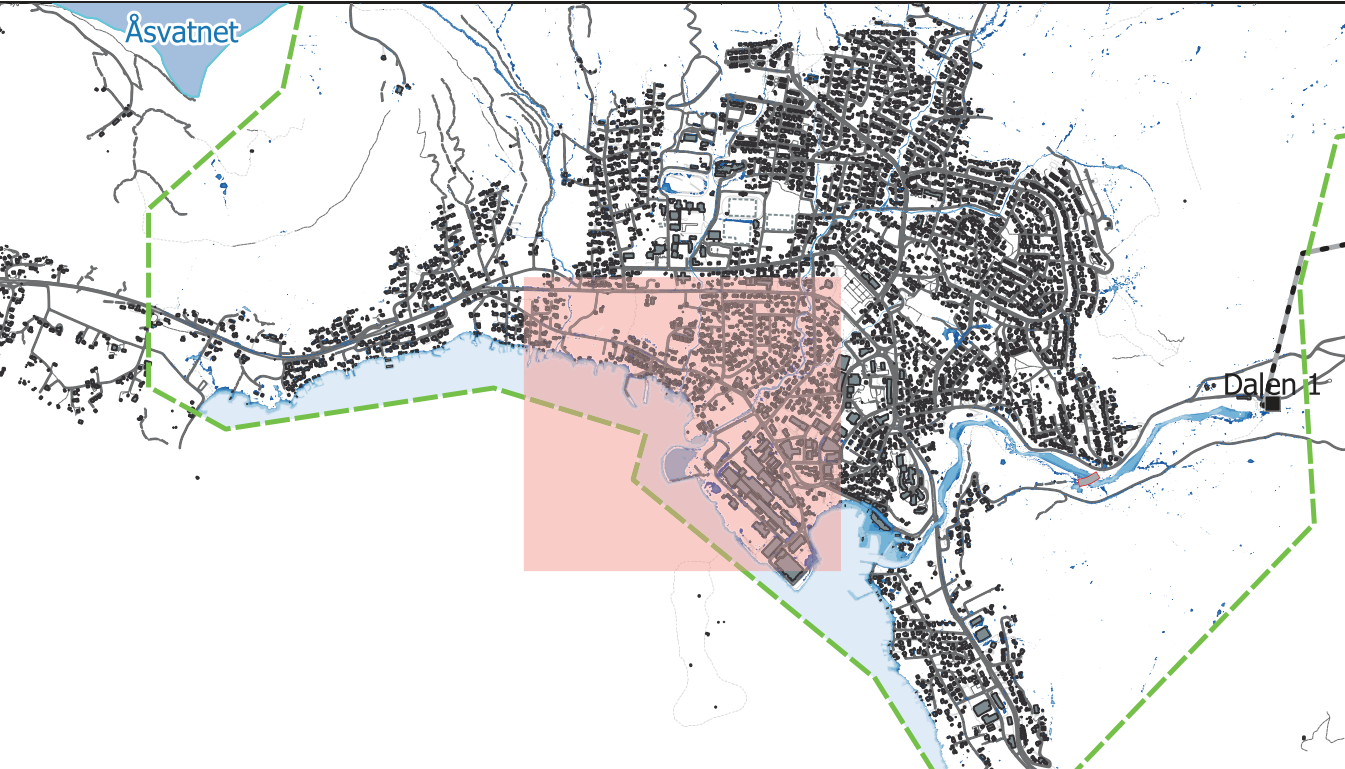

Prosjekt:		Overvannsplan med tiltaksbeskrivelse		Prosjektnr.: ea-Strand-001.01		
				Vedlegg 1		
Kommune:		Strand		Tegningsnr.: H 211-3		
Målestokk:		Jørpeland Ledningsnett og vannnybde, eksisterende tilstand Q200+klima varighet 60 min			Dato	Navn
1:2000				Konsept	Nov 2021	Sauterleute
				Tegnet	Feb 2022	Sauterleute
				Kontroll	Mai 2023	
Oppdragsgiver: Strand kommune Rådhusgaten 2 4100 Jørpeland		Planlegging: <u>Dr. Blasv - Dr. Øverland</u> Ingeniøre GmbH Moosstraße 3 82279 Eiching am Ammersee				
Dato		Signatur		24.05.2023		
				Dato		Signatur